



Produkta lapa

Cauruļu savienojums EXLP


Paredzēts Envistar Flex





Jūsu iekārtas dokumentācija

1. Skenējiet QR kodu vai ierakstiet orderdocs.ivprodukt.com savā pārlūkprogrammā.
2. Ievadiet sava pasūtījuma numuru.
3. Nospiediet taustiņu ENTER vai noklikšķiniet uz Meklēt.
4. Atlasiet savu pasūtījumu.





Produkta lapa Cauruļu savienojums EXLP

Drošība



Lietošanas instrukcijām un drošības procedūrām, lūdzu, skatiet piemērojamo AHU (gaisa apstrādes iekārtas) montāžas instrukciju, ekspluatācijas un apkopes instrukciju un izstrādājuma ražotāja dokumentāciju.

Mēs paturam tiesības veikt jebkādas izmaiņas produktā, kas nav atjauninātas šajā produkta lapā. Šaubu gadījumā tiek piemērota ražotāja informācija.



Rezerves daļas

Rezerves daļu saraksts pieejams vietnē IV Produkt Pasūtījumu portālā. Pasūtiet rezerves daļas un piederumus no IV Produkt. Skatiet kontaktinformāciju pēdējā lapā. Sazinoties norādiet pasūtījuma numuru un iekārtas apzīmējumu no datu plāksnītes, kas atrodas uz iekārtas.



Produkta lapa

Cauruļu savienojums EXLP

Pasūtījumu portāls

Informācija

Cauruļvads sastāv no cirkulācijas sūkņa, regulēšanas vārsta, vārsta ar piedziņu un izplešanās tvertnes. Kontūrs ir uzpildīts ar etilēnglikolu, spiediena pārbaudīts un noregulēts. Cauruļu savienojums tiek piegādāts pilnībā samontēts no rūpnīcas.

Ieejas komponenti


Citas vērtības, piemēram, plūsmas diapazons, Kv vērtība (vārsts) un pieejamais spiediens (akumulators/cauruļvadi), ir atrodamas pievienotajā dokumentācijā sadaļā Tehniskie dati.

Komponents	Iekārtas lielums			
	150	190	240	300
Grundfos sūknis	CME 1-3	CME 5-3	CME 5-3	CME 5-3
Uzpildes vārsts 2 gab (RSK numurs)	5494212, DN20	5494212, DN20	5494212, DN20	5494212, DN20
Noslēgvārsts ar filtru (RSK numurs)	5060279, DN25	5060279, DN25	5060279, DN25	5060279, DN25
Noslēgvārsts bez filtra (RSK numurs)	4502147, DN25	4502147, DN25	4502147, DN25	4502147, DN25
Regulēšanas vārsta tips STAD (RSK numurs)	4889980, DN 20	4889981, DN 25	4889981, DN 25	4889981, DN 25
Izplešanās tvertne (RSK numurs)	5535208, 4 litri	5535208, 4 litri	5535208, 4 litri	5535208, 4 litri
Izplešanās tvertne ar sienas kronšteinu (RSK numurs)	5535281	5535281	5535281	5535281
Armatūras komplekts (RSK numurs)	5535369	5535369	5535369	5535369
Temperatūras sensori Siemens	QAE 2120.015	QAE 2120.015	QAE 2120.015	QAE 2120.015
Vadības vārsta tips Siemens *	VBI61.	VBI61.	VBI61.	VBI61.

Komponents	Iekārtas lielums			
	360	400	480	600
Grundfos sūknis	CME 5-3	CME 5-3	CME 5-3	CME 5-3
Uzpildes vārsts 2 gab (RSK numurs)	5494212, DN20	5494212, DN20	5494212, DN20	5494212, DN20
Noslēgvārsts ar filtru (RSK numurs)	5060279, DN25	5060279, DN25	5060281, DN32	5060281, DN32
Noslēgvārsts bez filtra (RSK numurs)	4502147, DN25	4502147, DN25	4502148, DN32	4502148, DN32
Regulēšanas vārsta tips STAD (RSK numurs)	4889982, DN32	4889982, DN32	4889983, DN40	4889983, DN40
Izplešanās tvertne (RSK numurs)	5535216, 8 litri	5535216, 8 litri	5535216, 8 litri	5535216, 8 litri
Izplešanās tvertne ar sienas kronšteinu (RSK numurs)	5535281	5535281	5535281	5535281
Armatūras komplekts (RSK numurs)	5535369	5535369	5535369	5535369
Temperatūras sensori Siemens	QAE 2120.015	QAE 2120.015	QAE 2120.015	QAE 2120.015
Vadības vārsta tips Siemens *	VBI61.	VBI61.	VBI61.	VBI61.

* Izmēri; skatīt AHU tehniskos datus.

Savienojums, komponenti

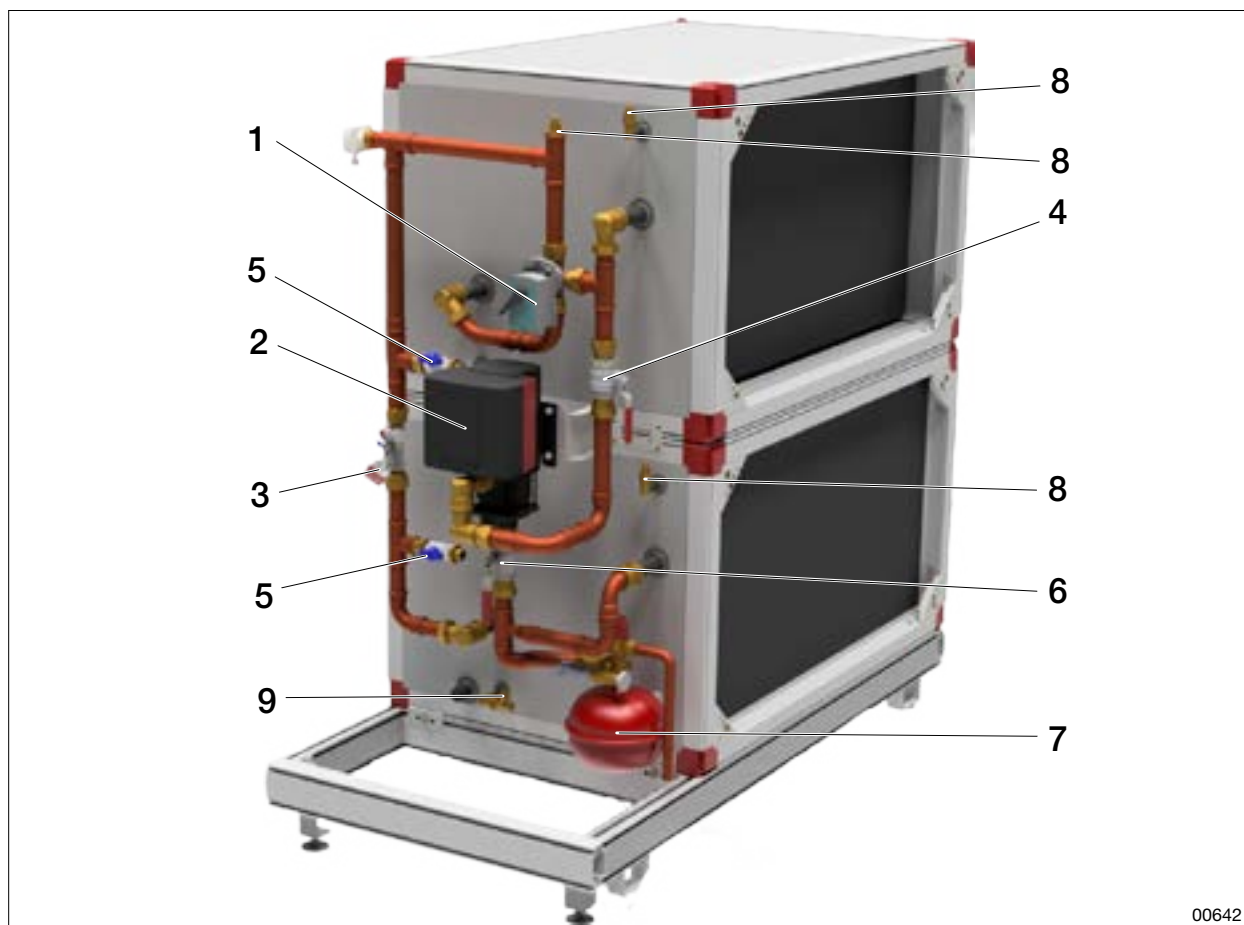

00642

Attēls: Galvenais attēls. Cauruļu savienojums EXL sistēmai Envistar Flex


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Vadības vārsts ar piedziņu | 6. Noslēgvārsts ar tīrīšanas filtru |
| 2. Cirkulācijas sūknis | 7. Izplešanās tvertne |
| 3. Regulēšanas vārsts | 8. Atgaisošanas vārsts |
| 4. Slēgvārsts | 9. Iztukšošanas vārsts |
| 5. Uzpildes vārsts | |



Produkta lapa Cauruļu savienojums EXLP

Pasūtījumu portāls


Siltuma atgūšanas kontūrs, funkcija

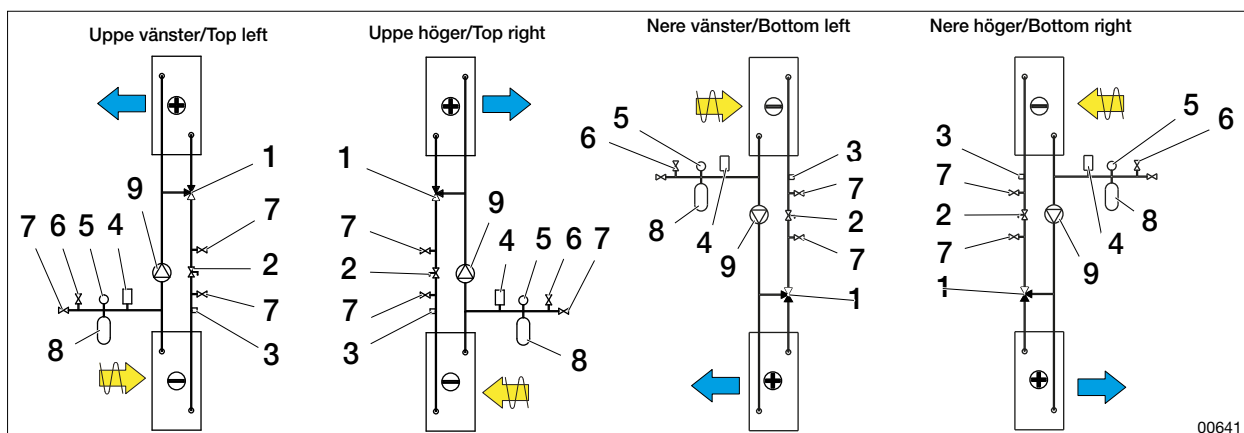

Attēls: Siltuma atgūšanas kontūra rasējums

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Vadības vārsts | 6. Aerācijas vārsts |
| 2. Regulēšanas vārsts | 7. Uzpildes vārsts |
| 3. Iegremdēšanas sensoru savienojums | 8. Izplešanās tvertne |
| 4. Drošības vārsts | 9. Cirkulācijas sūkņi |
| 5. Manometrs | |

Montāža

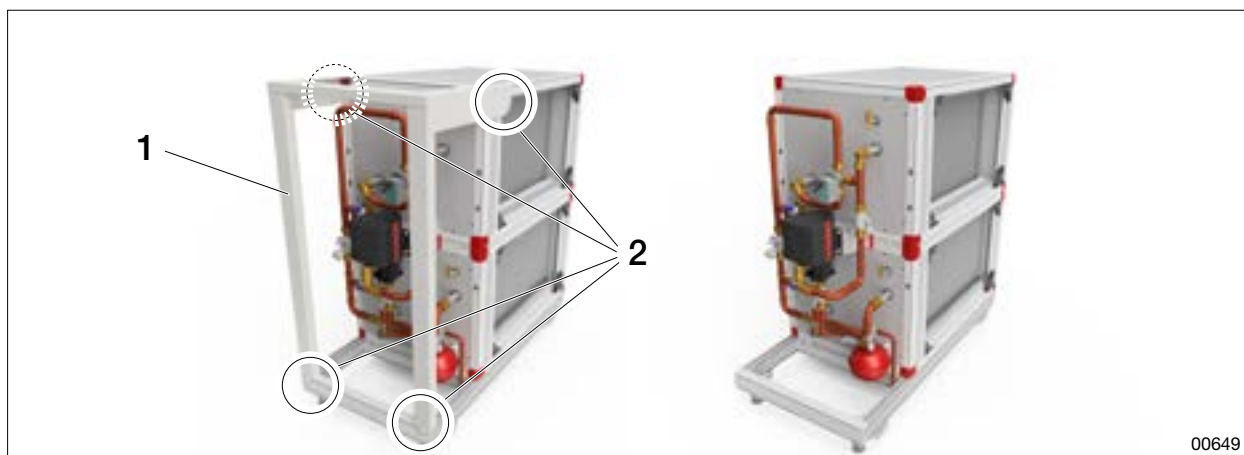


Attēls: Transporta drošība

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Transporta drošība | 2. Skrūves |
|-----------------------|------------|


- Atskrūvējiet skrūves.
- Paceliet transportēšanas vāku. Transportēšanas vāks tiek izņemts un pārstrādāts kā lokšņu metāls.
- Samontējiet ierīci kopā ar pārējām ierīces daļām. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet AHU (gaisa apstrādes iekārtas) montāžas instrukciju.

Savstarpējais savienojums


Cirkulācijas sūknis (Grundfos CME)

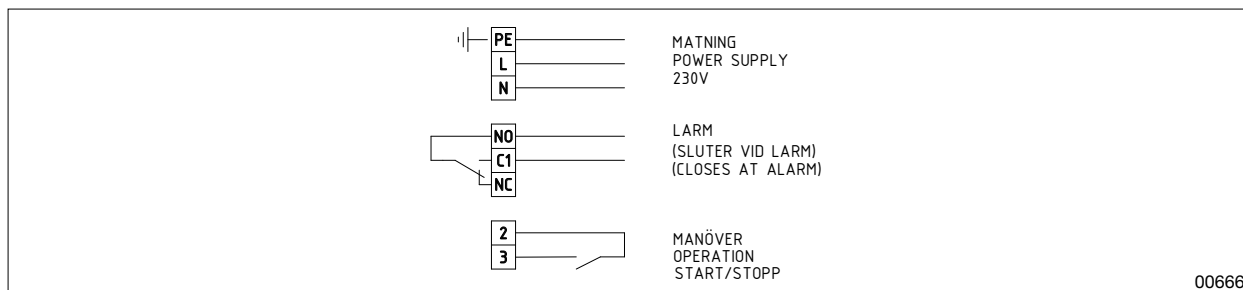

Vārsta aktuators (GSD161.9A)

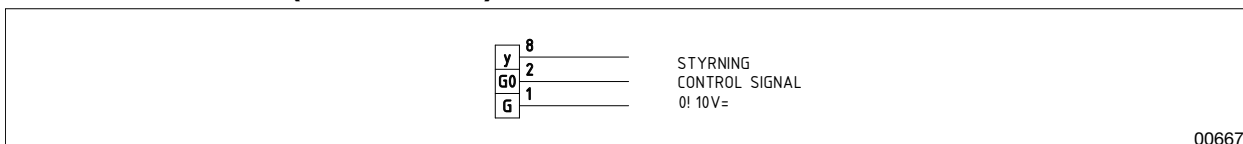

Sasalšanas sensors (QAE 2120.015)



Regulēšana un iestatīšana

Cirkulācijas sūknis CME

Cirkulācijas sūknis ir iepriekš iestatīts un šķidruma plūsma ir regulēta no ražotnes. Plūsma tiek regulēta ar iebūvēto regulēšanas vārstu.

Iekārtas lielums	Sūkņa tips	Spriegums (V)	Elektriskā strāva (A)	Jauda (kW)
150	CME 1-3-A-R-A-E-AQQE	230	3,45	0,5
190-600	CME 5-3-A-R-A-E-AQQE	230	6,7	1,1

Regulēšanas vārsts STAD

Rūpnīcas iestatījums ir 3,0 vienības izmēram 150-600.

Izplešanās tvertne

Rūpnīcas iestatījums (pirmsspiediens) ir 0,5 bāri 150-600 izmēra iekārtām. Darba spiediens ir 0,8-1,4 bāri.

Sazinieties ar mums



IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ
+46 470 – 75 88 00
www.ivprodukt.se, www.ivprodukt.com
www.ivprodukt.no, www.ivprodukt.dk, www.ivprodukt.de



Atbalsts:

Kontrole:	+46 470 – 75 89 00, styr@ivprodukt.se
Pakalpojums:	+46 470 – 75 89 99, service@ivprodukt.se
Rezerves daļas:	+46 470 – 75 86 00, reservdelar@ivprodukt.se
DU/Dokumentācija:	+46 470 – 75 88 00, du@ivprodukt.se
